POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	3,6m	CABO DE COBRE NU #95mm2
2	4 PÇ	PRESILHA UNIFILAR PARA CABO DE COBRE 95mm² CONSTRUÍDA COM BARRA DE COBRE DE
		15x3mm CONFORME DETALHE.
3	4 PÇ	BUCHA FISCHER TIPO S-8
4		PARAFUSO ROSCA SOBERBA, CABEÇA BOLEADA 5,5 x 45mm DE AÇO INOX.
5		CONECTOR DE ATERRAMENTO DMAX 25 (FORNECIDO PELO FABR. JUNTO C/ O PÁRA-RAIOS)
6	1 PÇ	PLACA DE ADAPTAÇÃO ZINCADA A QUENTE.
7		CABO COM ISOLAÇÃO EPR - 12/20kV - 70mm².

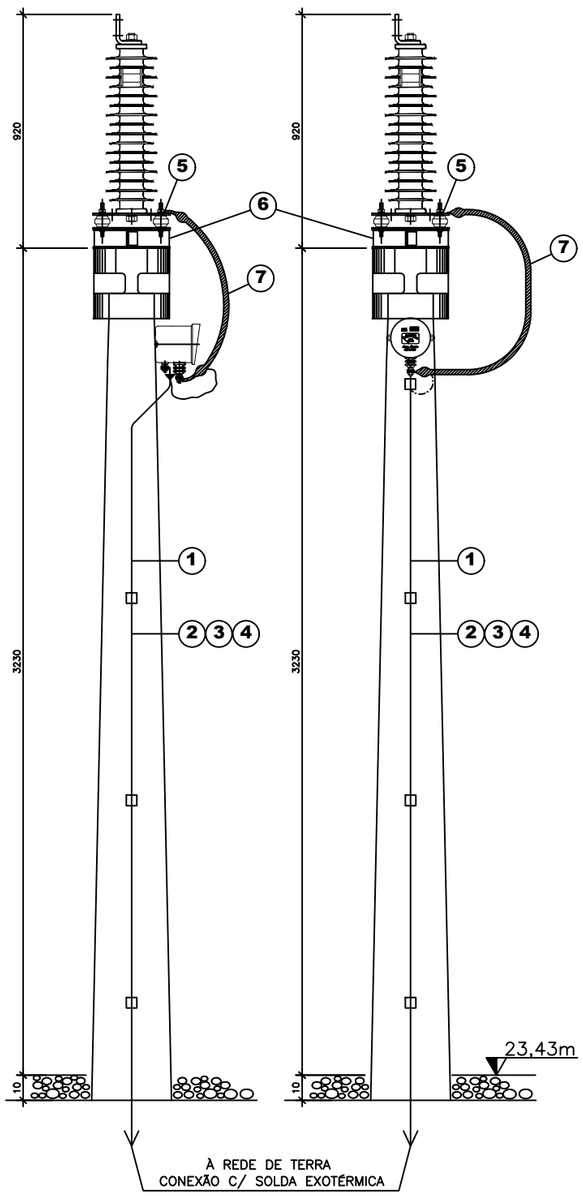

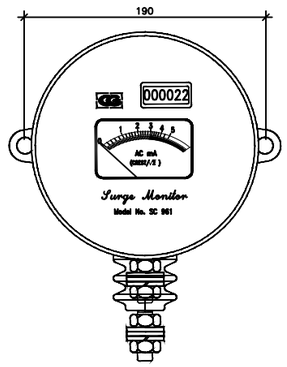

VISTA FRONTAL

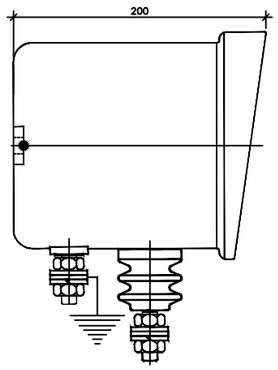

VISTA LATERAL



DETALHE DA SAIA
S/E



VISTA "Y"
DO TERMINAL
S/E

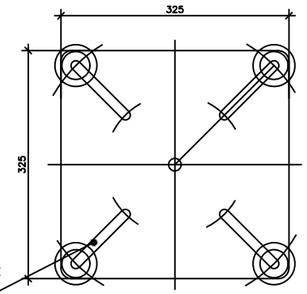

200 A 400, PARA
80.6x14 COM DIÂMETROS DE
4 ABERTURAS DE LARGURA

DETALHE DA BASE DE MONTAGEM
VISTA AA
S/E

DETALHE DO CONTADOR DE DESCARGAS
ESC.: 1/5

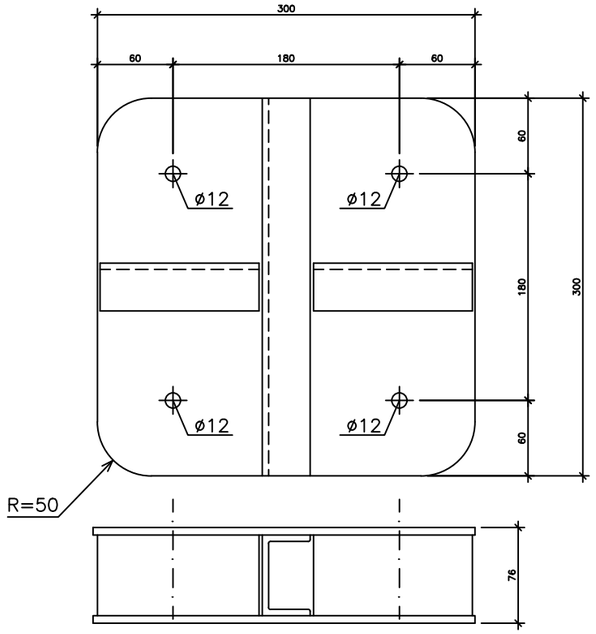

PLACA DE ADAPTAÇÃO
ESC.: 1/5



DETALHE DA PRESILHA
ESC.:1/12,5

	21.09.21	EMISSÃO INICIAL	
REVISÃO	DATA	OBSERVAÇÕES	APROVADO

RKJ ENGENHARIA

ELETROCAR

SE–69/13,8kV–2x40MVA
CARAZINHO–RS
DETALHE DE ATERRAMENTO DOS
EQUIPAMENTOS–PÁRA–RAIOS

PROJ. | DES. EL–10–00

ESCALA:	FL.: 1	DE: 1	
1:25	REVISÃO		
PROJETO	DESENHO	CONFERIDO	APROVAÇÃO
ROGÉRIO	NATHÁLIA	ROGÉRIO	JUNIOR
21.09.21	21.09.21	21.09.21	21.09.21